

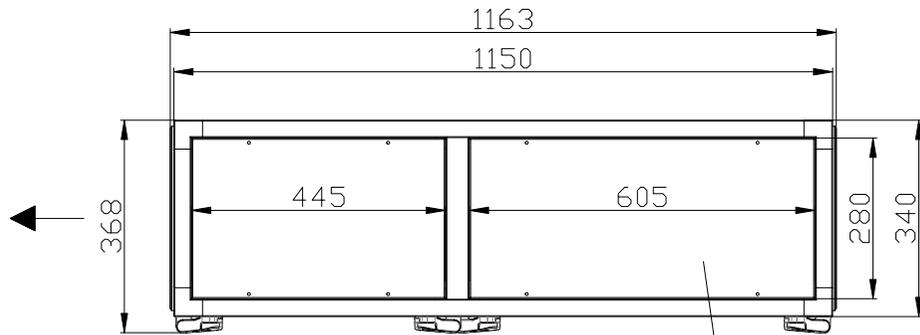


Ansicht von der Seite - Bedienungsseite

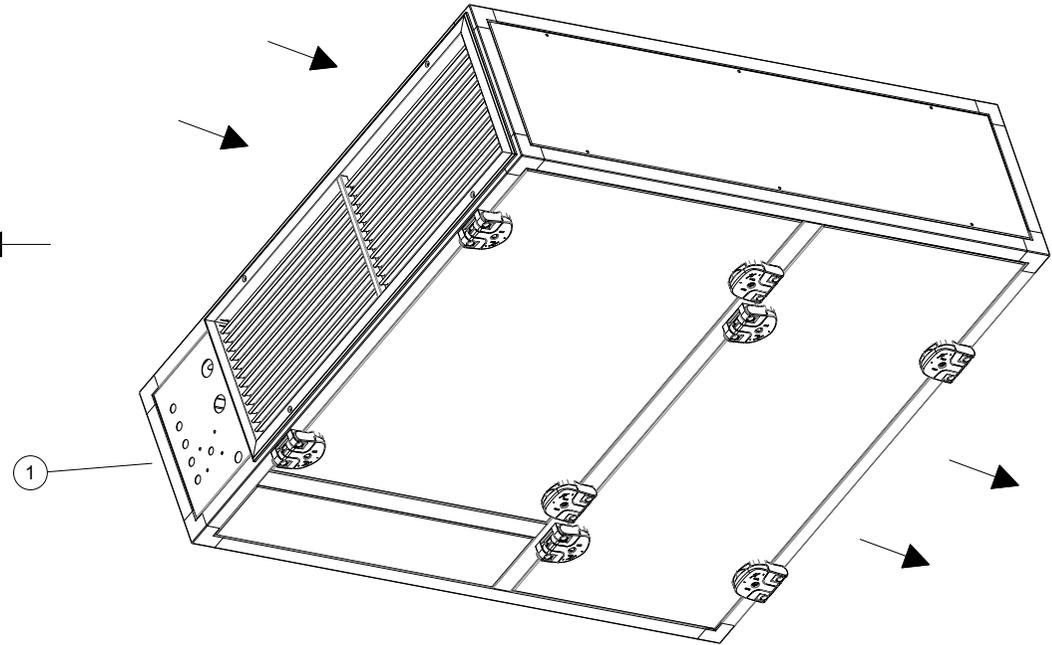


Ansicht von Unten

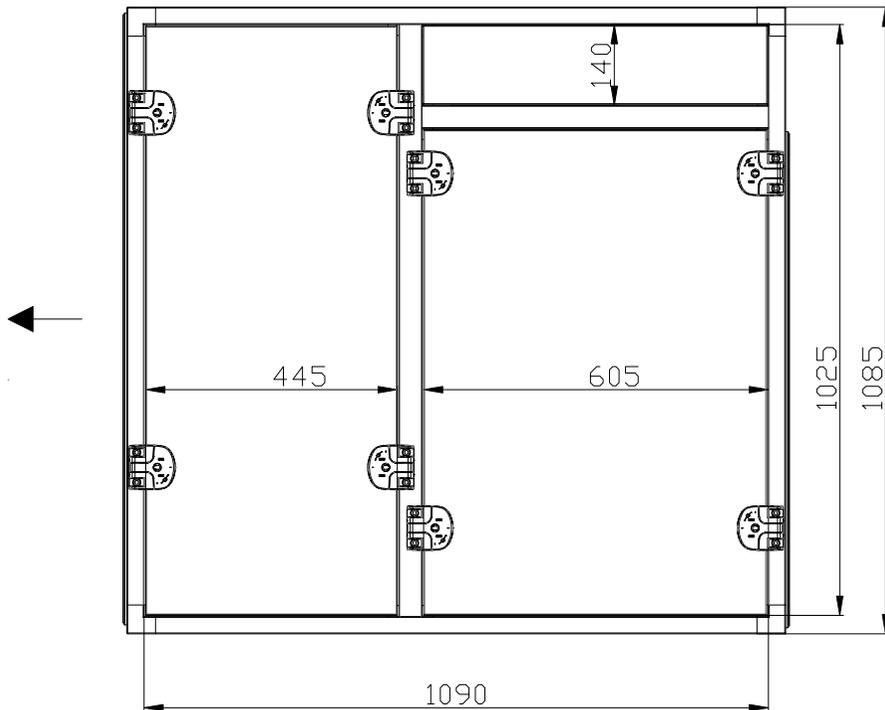


Legende	Beschreibung	Dimension
1	Medienanschlüsse (wahlweise oben oder Ansaug)	
2	Revisionsdeckel Medienanschluß	
	Medienanschluß Kühlregister	1/2" AG
	Medienanschluß Ventil	1/2" AG
	Kondensatanschluss	i.D.6 mm

Gez.	13.09.2021	Grübler	<b>THERMO-TEC® Klimageräte GmbH</b> Zum Alten Dessauer 13 D-01723 Kesselsdorf / Dresden	
Gepr.	14.09.2021	Leubner		
Norm.				
Maßstab:	-	Dateiname:	Objekt:	
Bezeichnung:			techn. Zeichnung	
<b>SEKUNDÄRLUFT-KÜHLGERÄT</b> SOFFIO HYG 38 UNTERDECKE			Zeichnungs-Nr.:	
zertifiziert nach DIN 1946-4, VDI 6022 und VDI 3803			1/2	


Ansicht Ansaugseite

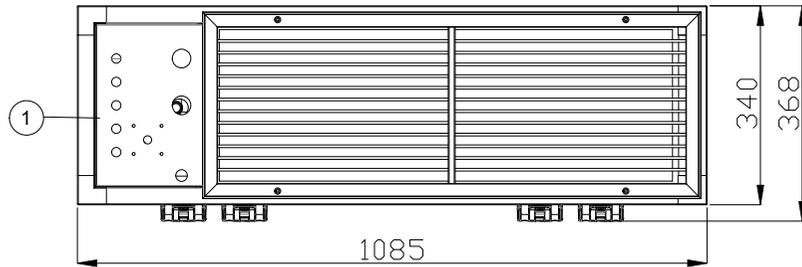

Ansicht Ausblasseite

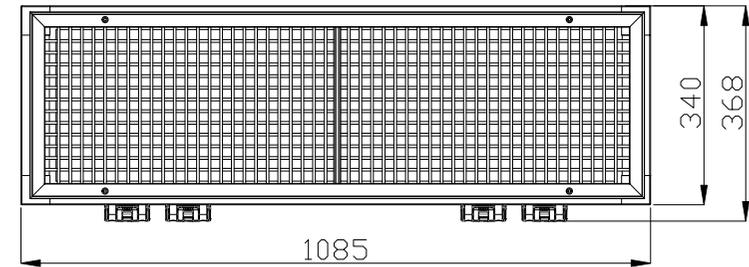

Ansicht von oben  
Bemassung der Aufhängepunkte

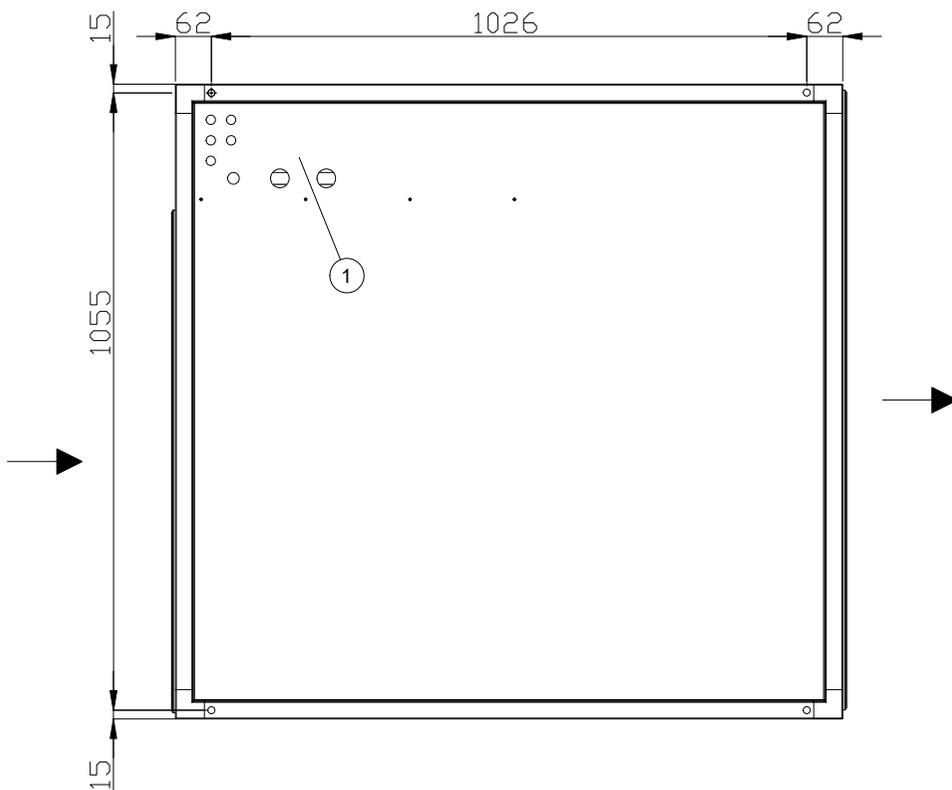

Legende	Beschreibung	Dimension
1	Medienanschlüsse (wahlweise oben oder Ansaug)	
2	Revisionsdeckel Medienanschluß	
	Medienanschluß Kühlregister	1/2" AG
	Medienanschluß Ventil	1/2" AG
	Kondensatanschluss	i.D.6 mm

	Datum	Name	<b>THERMO-TEC® Klimageräte GmbH</b> Zum Alten Dessauer 13 D-01723 Kesselsdorf / Dresden	
Gez.	13.09.2021	Grübler		
Gepr.	14.09.2021	Leubner		
Norm.				
Maßstab: -		Dateiname:		Objekt:
Bezeichnung:				techn. Zeichnung
<b>SEKUNDÄRLUFT-KÜHLGERÄT</b> SOFFIO HYG 38 UNTERDECKE				Zeichnungs-Nr.:
zertifiziert nach DIN 1946-4, VDI 6022 und VDI 3803				2/2