


HYGIENEGERÄTE NACH NEUESTEM STANDARD

SOFFIO HYG

FLAT HYG

Klimaschränke VDI



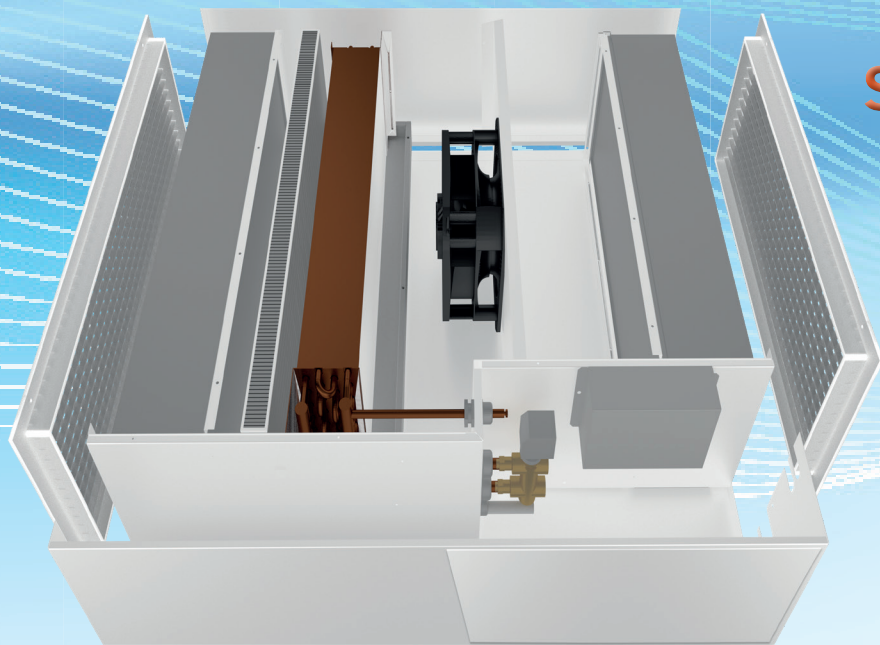

SOFFIO HYG Sekundärluft-Kühlgerät

- ▶ Sekundärluft-Kühlgerät gemäß VDI 6022, DIN 1946-4 und DIN 3803
- ▶ zugelassen für personenbesetzte Räume im Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeheime usw.) der Raumklasse II
- ▶ zweistufiges Filterkonzept (ePM 1 55% und ePM 1 85%), optional mit Filterung HEPA H13
- ▶ Kondensatwanne mit thermischer Desinfektion
- ▶ alle Einbaukomponenten demontierbar und reinigbar
- ▶ für Kaltwasser und Direktverdampfung
- ▶ sehr leise Geräte



sekundärluftkühlgerät

FLAT HYG Deckenkassette

- ▶ Deckenkassette gemäß VDI 6022
- ▶ geeignet für den Einbau in der Zwischendecke
- ▶ Kondensatablauf ohne Kondensatpumpe gemäß VDI 6022
- ▶ hygienische Ausblasblende mit zugfreien Coanda-Effekt
- ▶ Luftfilterung bis Filterklasse ePM2,5 65% (F7) oder in ISO COARSE 40% (G2) mit antibakterieller und schimmelpilz-resistenter Beschichtung



deckenkassette



NEXT T-REF VDI Klimaschrank

- ▶ Klimaschrank gemäß VDI 6022
- ▶ sehr hohe Regelgenauigkeiten für Luftfeuchte und Temperatur
- ▶ Voll-Klimaschrank für Kühlen, Heizen, Be- und Entfeuchtung
- ▶ mit Luftfilterung bis Filterklasse HEPA H14
- ▶ sehr leise Geräte
- ▶ zu- und ablufseitig kanalisierbar
- ▶ hohe externe luftseitige Pressung
- ▶ Zuluft Raumluft-Kaskade



Klimaschrank

Hauptsitz Rochlitz

Sternstraße 9 – 11

09306 Rochlitz

Telefon (03737) 44 96-0

E-Mail info@thermo-tec.de

Vertriebszentrale Dresden

Zum Alten Dessauer 13

01723 Kesselsdorf

Telefon (035204) 39 09-0

E-Mail dresden@thermo-tec.de

Büro Berlin

Prenzlauer Straße 68

16348 Wandlitz

Telefon (03338) 700241

E-Mail berlin@thermo-tec.de

Büro Weimar

Erfurter Straße 50

99423 Weimar

Telefon (03643) 4 15 00-0

E-Mail weimar@thermo-tec.de

**WIR BEANTWORTEN IHRE
FRAGEN GERN DIREKT UND
UNVERBINDLICH.**

**Per Telefon oder per Mail an:
angebote@thermo-tec.de**



THERMO-TEC®
KLIMAGERÄTE