


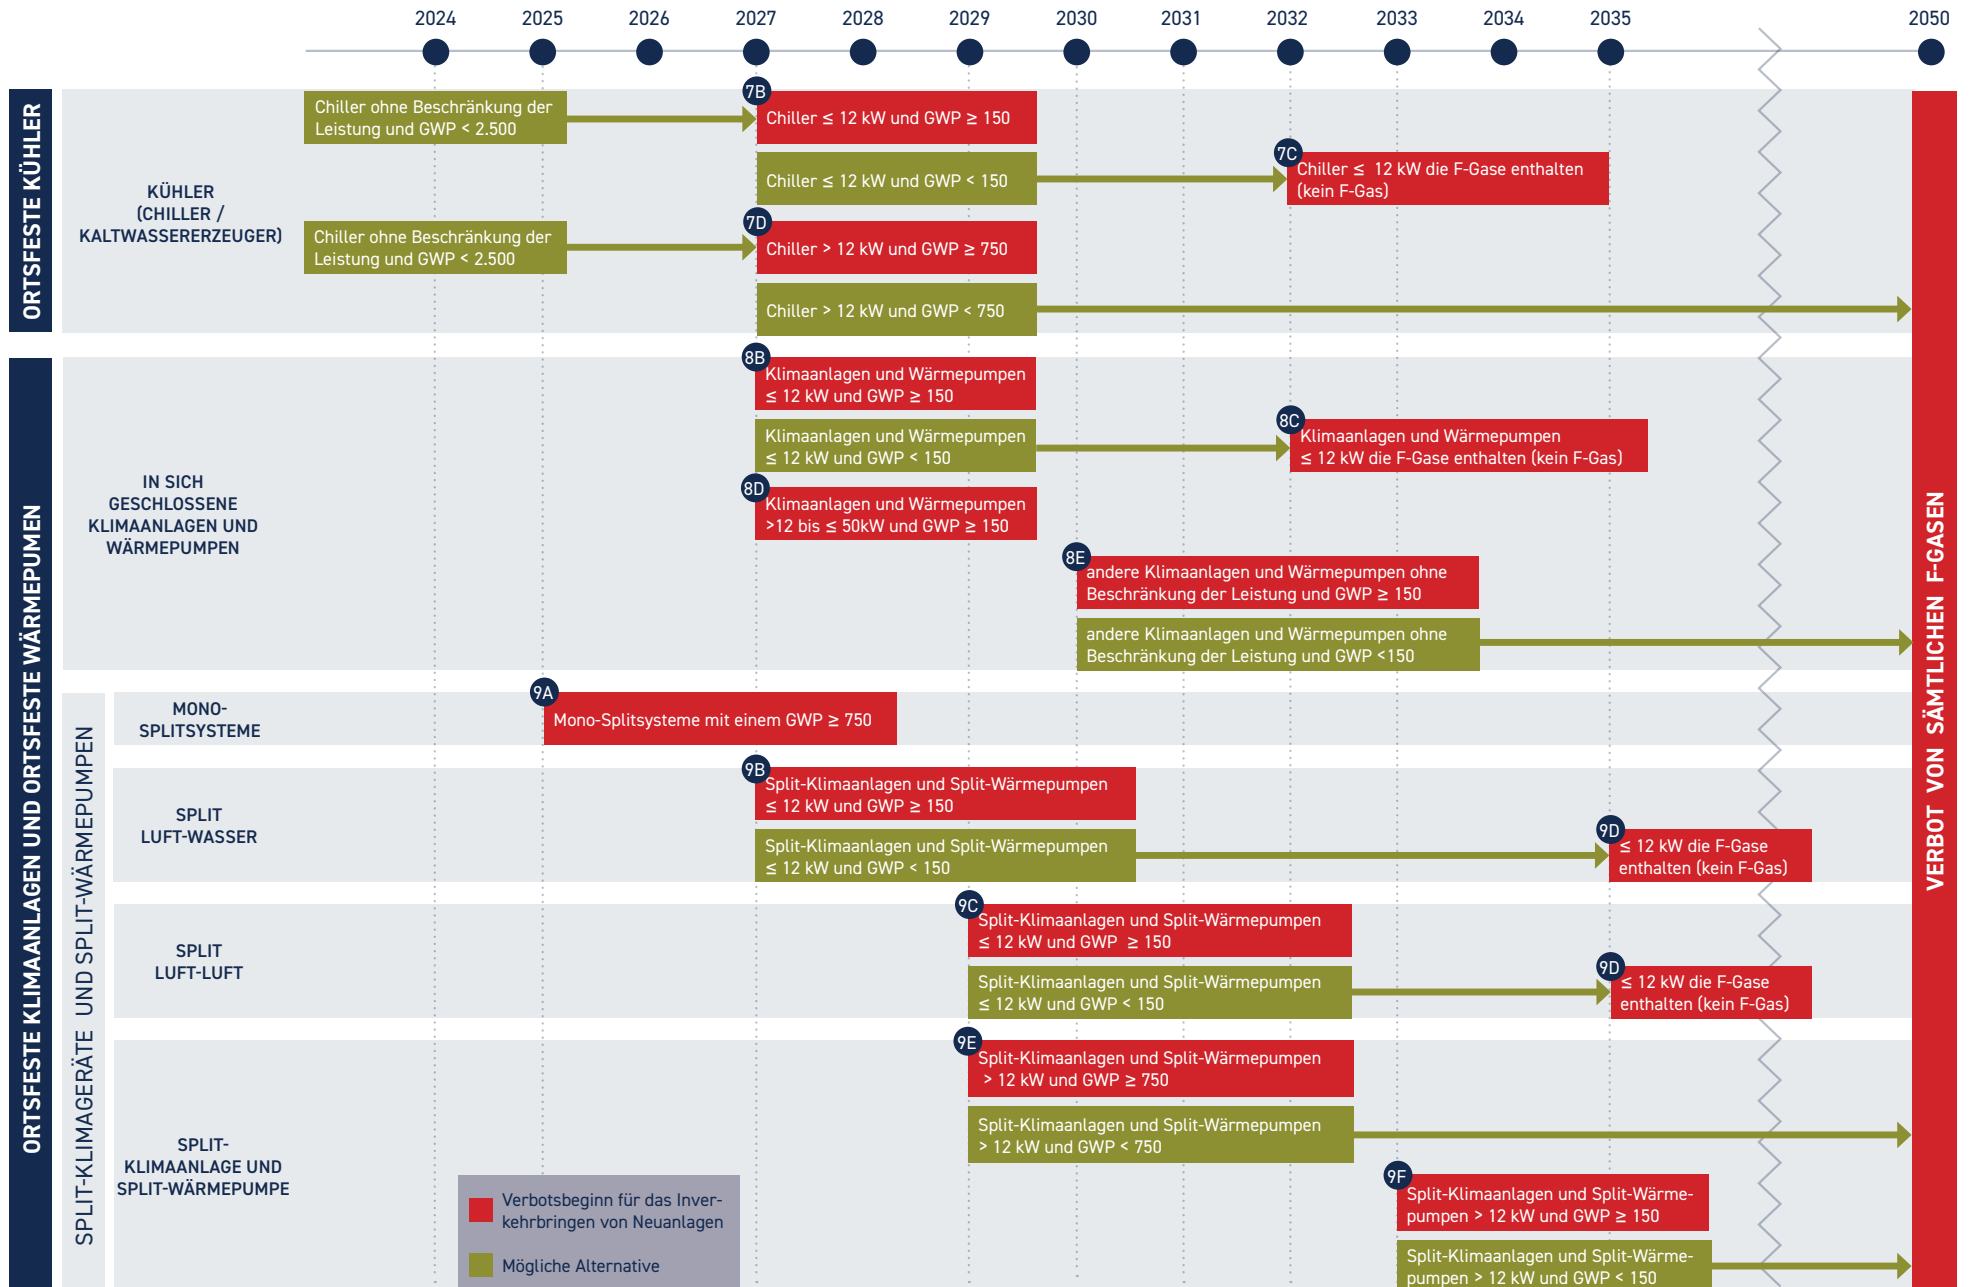

ANLAGE		VERBOT AB
ORTSFESTE KÜHLUNG (STATIONÄRE KÄLTEANLAGEN)		
2	Haushaltskühl- und -gefriergeräte	2a HFKW mit GWP ≥ 150 1.1.2015
		2b alle F-Gase 1.1.2026 *)
3	Kühlgeräte und Gefriergeräte für die gewerbliche Verwendung (in sich geschlossene Einrichtungen)	3a HFKW mit GWP ≥ 2500 1.1.2020
		3b HFKW mit GWP ≥ 150 1.1.2022
		3c alle F-Gase mit GWP ≥ 150 1.1.2025
		4 alle F-Gase mit GWP ≥ 150 1.1.2025 *)
5	Stationäre Kälteanlagen (außer Kühler/Chiller) (Ausnahmen für Kühlung auf unter -50°C)	5a HFKW mit GWP ≥ 2500 1.1.2020
		5b alle F-Gase mit GWP ≥ 2500 1.1.2025
		5c alle F-Gase mit GWP ≥ 150 1.1.2030 *)
6	Mehrteilige zentralisierte Kälteanlagen für die gewerbliche Verwendung mit einer Nennleistung von 40 kW oder mehr	6 F-Gase mit GWP ≥ 150 1.1.2022
ORTSFESTE KÜHLER (CHILLER, KALTWASSERERZEUGER)		
7	Kühler (Ausnahmen für Kühlung auf unter -50°C)	7a HFKW mit GWP ≥ 2500 1.1.2020
	Kühler mit Nennleistung bis einschließlich 12 kW	7b alle F-Gase mit GWP ≥ 150 1.1.2027 *)
		7c alle F-Gase 1.1.2032 *)
	Kühler mit Nennleistung über 12 kW	7d alle F-Gase mit GWP ≥ 750 1.1.2027 *)
ORTSFESTE KLIMAAANLAGEN UND ORTSFESTE WÄRMEPUMPEN		
IN SICH GESCHLOSSENE KLIMAAANLAGEN UND WÄRMEPUMPEN, MIT AUSNAHME VON KÜHLERN		
8	Steckerfertige Raumklimageräte	8a HFKW mit GWP ≥ 150 1.1.2020
	Steckerfertige Raumklimageräte, Monoblock- und andere in sich geschlossene Klimaaanlagen und in sich geschlossene Wärmepumpen bis 12 kW Nennleistung (wenn die Sicherheitsanforderungen am Standort der Anlage F-Gase mit GWP < 150 nicht zulassen, gilt ein GWP ≤ 750)	8b alle F-Gase mit GWP ≥ 150 1.1.2027 *)
		8c alle F-Gase 1.1.2032 *)
	Monoblock- und andere Raumklimageräte und in sich geschlossene Wärmepumpen mit Nennleistung über 12 bis 50 kW (wenn die Sicherheitsanforderungen am Standort der Anlage F-Gase mit GWP < 150 nicht zulassen, gilt ein GWP ≤ 750)	8d alle F-Gase mit GWP ≥ 150 1.1.2027 *)
	Andere in sich geschlossene Klimaaanlagen und Wärmepumpen, ohne Beschränkung der Leistung, d.h. auch mit Nennleistung über 50 kW (wenn die Sicherheitsanforderungen am Standort der Anlage F-Gase mit GWP < 150 nicht zulassen, gilt ein GWP ≤ 750)	8e alle F-Gase mit GWP ≥ 150 1.1.030 *)
SPLIT-KLIMAAANLAGEN UND SPLIT-WÄRMEPUMPEN		
9	Mono-Splitsysteme (Single-Splitgeräte) mit weniger als 3 kg Kältemittel-Füllmenge	9a alle F-Gase mit GWP ≥ 750 1.1.2025
	Splitsysteme (Luft-Wasser) bis zu einschließlich 12 kW Nennleistung	9b alle F-Gase mit GWP ≥ 150 1.1.2027 *)
	Splitsysteme (Luft-Luft) bis zu einschließlich 12 kW Nennleistung	9c alle F-Gase mit GWP ≥ 150 1.1.2029 *)
	Splitsysteme (Luft-Wasser und Luft-Luft) mit einer Nennleistung bis zu einschließlich 12 kW Nennwert	9d alle F-Gase 1.1.2035 *)
	Splitsysteme mit einer Nennleistung mehr als 12 kW	9e alle F-Gase mit GWP ≥ 750 1.1.2029 *)
		9f alle F-Gase mit GWP ≥ 150 1.1.2033 *)

*) Ausnahmeregelung bei besonderen Sicherheitsanforderungen möglich („... außer wenn dies zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen am Standort erforderlich ist“). Nach Art. 13 Nr. 15 ist „das Erzeugnis oder die Einrichtung mit dem Hinweis zu kennzeichnen, dass es bzw. sie nur verwendet werden darf, wenn dies nach den Sicherheitsanforderungen oder nationalen Sicherheitsnormen, wie jeweils anwendbar, erforderlich ist. Diese Anforderungen oder Normen sind auf dem Etikett anzugeben.“